


RAPPORT

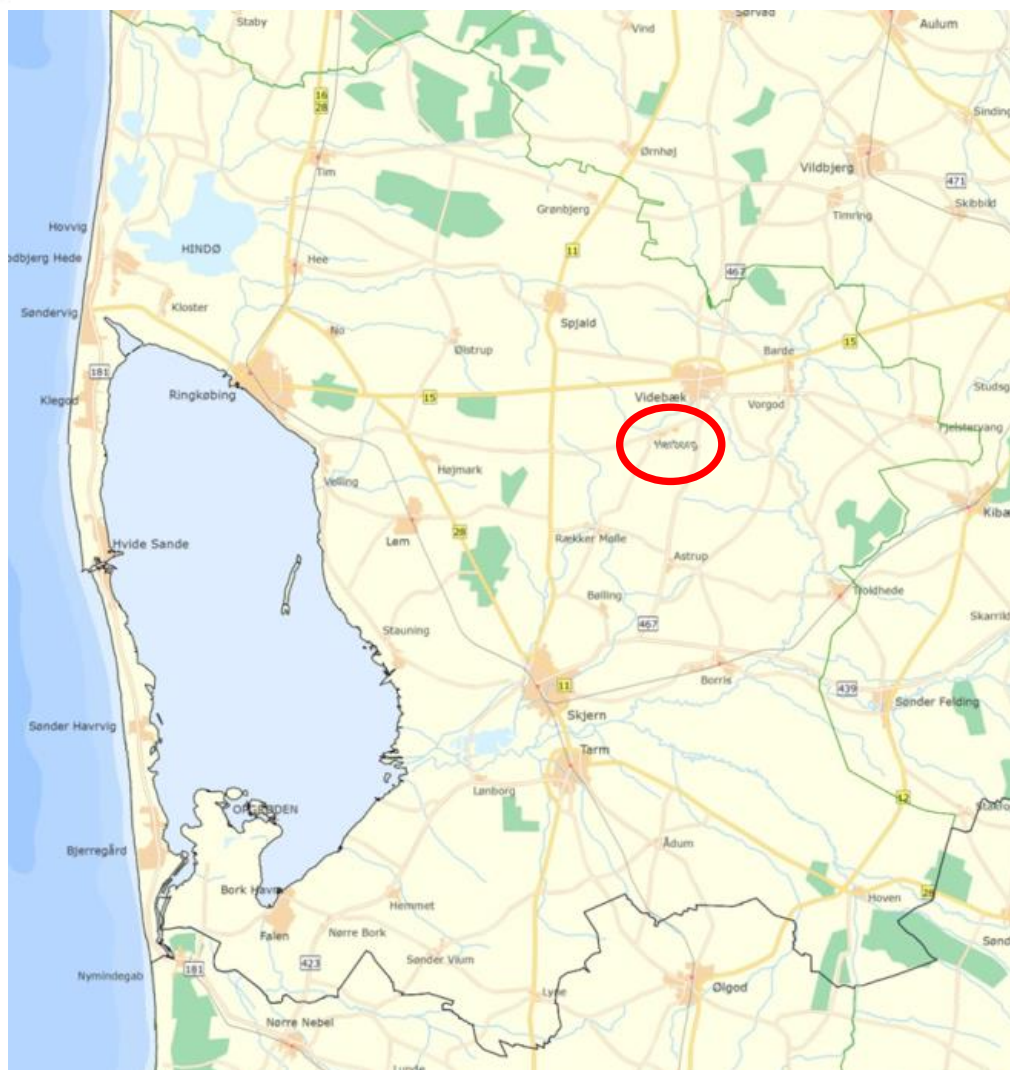

Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2010 - 2020 Separering af Herborg

Udarbejdet den 24. juni 2015



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning	3
1.1 Baggrund	3
1.2 Politisk behandling og offentlig høring.....	3
2. Planlægningsgrundlaget.....	5
2.1 Miljøvurdering	5
3. Spildevandsanlæg.....	6
3.1 Separering af ejendomme	6
3.2 Tilpasning af kloakoplande med kommuneplanen	7
4. Øvrige forhold	8
4. 1 Berørte matrikler	8
4.2 Arealbehov	8
4.3 Økonomi og tidsplan.....	8

Bilag for Herborg

Indhold	Nr.
Oplandsskema	1
Udløbsskema	2
Temakort med oplande og udløb	2.25

1. Indledning

Forslag til Tillæg nr. 11 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2010 - 2020 har til formål at opdatere planen med ændringer i Herborg. Disse er:

1. Udpege ejendomme der skal separatkloakeres
2. Etablering af to regnvandsbassiner
3. Opdatere kortet for Herborg i overensstemmelse med kommuneplanen

Separeringen af de udpegede ejendomme indebærer, at ejere skal adskille regn- og spildevand i to ledninger på egen grund. Ejerne skal afholde udgifterne til ledningsarbejderne på egen grund. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S afholder øvrige udgifter i forbindelse med separeringen.

1.1 Baggrund

Der er følgende årsager til udarbejdelsen af tillægget, som er:

1. Separeringen af ejendomme foretages, da Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har vurderet, at der er et akut behov for fornyelse af de nedslidte kloakker i Herborg. Samtidig tilgodeses kommunens ønske om at renovere veje i Herborg. I forbindelse med separeringen bliver Forsyningens spildevandssystem dimensioneret iht. spildevandsplanens bestemmelser for "Dimensionering af kloaksystemet", så de forventede klimaforandringer kan håndteres.
2. Angivelse af placering af to regnvandsbassiner, der etableres i forbindelse med separeringen.
3. Opdatering af planen så den er i overensstemmelse med kommuneplanen. Tillægget giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med anlæg af ledninger, bassiner m.m. Når byrådet har en ekspropriationshensigt, bliver erstatningerne skattefrie.

1.2 Politisk behandling og offentlig høring

Byrådets forslag til tillæg til "Spildevandsplan 2010 - 2020" skal offentliggøres og være i offentlig høring i mindst 8 uger. Forslaget sendes samtidig med offentliggørelsen til Naturstyrelsen Vestjylland til orientering. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag overfor Byrådet.

Efterfølgende vil Byrådet behandle kommentarerne, og eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i tillægget, hvorefter det vedtages endeligt af Byrådet. Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Når Byrådet har vedtaget tillægget, udgør det Ringkøbing-Skjern Forsynings juridiske grundlag for at gennemføre det beskrevne.

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven kan Byrådets vedtagelse ikke påklages til anden administrativ myndighed. Tillægget kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse, indbringes for domstolene.

2. Planlægningsgrundlaget

Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger, som kan findes på www.retsinfo.dk.

Love:

- Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som senest ændret ved lov nr. 537 af 29. april 2015.
- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber ved lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som senest er ændret ved lov nr. 56 af 27. januar 2015.
- Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 27. juni 2013

Bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, som senest er ændret 24. februar 2015
- Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og rammer nr. 939 af 3. juli 2013.

Vejledninger m.v.:

- Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Rørcenteranvisning 013, Erfaringer med nedsivningsanlæg februar 2007
- Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg.


2.1 Miljøvurdering

Tillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har gennemført en screening efter de kriterier, der er fastlagt i lovgivningen. Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på omgivelserne. Forslaget er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

3. Spildevandsanlæg

3.1 Separering af ejendomme

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har valgt at forny kloakken i Herborg, da der er et akut behov for fornyelse af denne. På kortbilag 2.25 er det berørte område vist og i efterfølgende figur er et udsnit, som viser området.

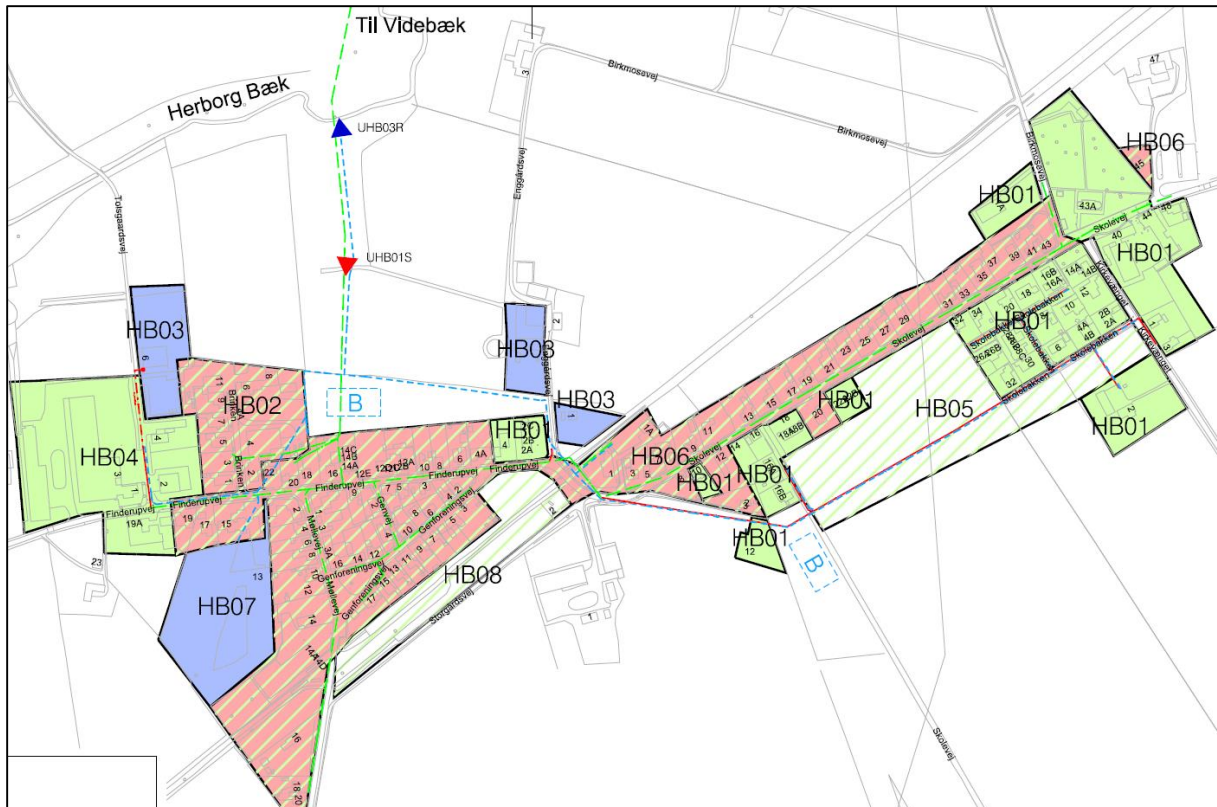

Figur 3.1 De berørte ejendomme som skal separeres er markeret med signaturen "Lyserød med grønne striber", som er hovedparten af Herborg

Separeringen sker ved at erstatte den eksisterende fælleskloak med separatkloak. Denne består af to ledninger, hvor den ene skal aflede spildevand og den anden tag- og overfladevand. Separeringen betyder, at udgifter til pumpning regnvand og behandling af regnvand på Videbæk Renseanlæg reduceres.

I forbindelse med separeringen bliver kloakkerne større, så de forventede klimaforandringer kan håndteres. Inden regnvandet udledes i recipient forsinkes det og renses i et vådt regnvandsbassin. Der skal søges særskilt tilladelse for dette. Bassinet er dimensioneret efter beskrivelsen i kommunens retningslinjer, som er beskrevet i notatet "Dimensionering af våde regnvandsbassiner i Ringkøbing-Skjern Kommune", dateret den 20. maj 2015. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S etablerer desuden et tørt bassin i oplandet, så den eksisterende regnvandskloak ikke overbelastes.

Af spildevandsplanens afsnit 14.5 "Omkloakering fra fælleskloak til separatkloak" fremgår bl.a.: Ved en omkloakering udskifter Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S det offentlige enstrengede fællessystem med et nyt to-strengt separatsystem og fører ét spildevandsstik og ét regnvandsstik frem til hver enkelt grundgrænse.

De pågældende grundejere er herefter, jf. miljøbeskyttelseslovens § 30, forpligtet til for egen regning at adskille spildevand og regnvand på egen grund i separate kloaksystemer og tilslutte sig de til grundgrænsen fremførte to stik.

Tidsfristen for en omkloakering på egen grund fastsættes af Ringkøbing-Skjern Kommune og vil fremgå af kommunens påbud. Den normale tidsfrist er 1 år, men andre frister kan forekomme afhængigt af projektets omfang og kompleksitet.

Ejerne af de berørte ejendomme i skal have foretaget separeringen af regn- og spildevand på egen grund efter følgende tidsplan:

Kloakopland	Separering senest
HB06	31.12.2019
HB02	31.12.2020

Grundejerne vil særskilt modtage et skriftligt påbud om dette, så snart Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har gennemført kloakeringen. Ejerne må meget gerne inden modtagelse af påbuddet frivilligt foretage separeringen, da det vil give den miljømæssige forbedring tidligere.

3.2 Tilpasning af kloakoplande med kommuneplanen

Der er sket en tilpasning af oplandene, så de følger Kommuneplanen og i videst mulig omfang matrikelskel. Dog er boldbanerne og P-pladsen ved skolen i kommuneplanens opland 18of002 fjernet, da de ikke forventes bebygget. Derudover er der angivet nogle ejendomme beliggende uden for kommuneplanens grænser, som er tilsluttet kloakken.

4. Øvrige forhold

4.1 Berørte matrikler

Separeringen af ejendomme i Herborg er opland HB02 og opland HB06, som fremgår af kortbilag 2.25. Derudover vil følgende matrikler blive berørt ved etablering af regnvandsbassiner.

Sted	Ejerlavnavn	Matr. nr.	Bassintype
Nord for Finderupvej 12 og 14	Herborg By, Herborg	2ff	Vådt
Syd for Skolevej 16b	Herborg By, Herborg	2fn	Tørt

4.2 Arealbehov

Etablering af de planlagte bassiner vil betyde, at de berørte arealer, skal erhverves. Byrådet vil erhverve de berørte arealer ved ekspropriation med mindre der kan opnås frivillige aftaler.

4.3 Økonomi og tidsplan

Separat kloakeringen samt etablering af regnvandsbassiner forventes at andrage ca. 10 millioner for Forsyningen, samt ca. 3 millioner for de private lodsejere.

I den efterfølgende tabel er skitseret den forventede tidsplan.

Aktivitet	Måned	År
Politisk behandling af tillæg	August	2015
Offentlighedsfase	September - oktober	
Politisk vedtagelse af tillæg	November	
Anlægsarbejde separering	Juni - september	
Påbud om tilslutning	December	
Sidste frist for tilslutning - HB06	31.12	2019
Sidste frist for tilslutning - HB02	31.12	2020